

永州市政府采购文件

采购项目名称：永州市冷水滩区滨江小学食堂操作间改造工程
采购人：永州市冷水滩区滨江小学
采购方式：竞争性磋商
采购代理机构：湖南百燕建设工程有限公司
委托代理编号：HNBY-2025-0805
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：项目成交金额的1.2%
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永冷财购计(2025)00077号
采购项目预算：1,127,800.03元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025年08月21日

采购人签章：
永州市冷水滩区滨江小学

需求编制人签章：
陈慇

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	1,127,800.03	综合评分法

磋商文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
永州市冷水滩区滨江小学食堂操作间改造工程	1,150,000	校门北面三个门面及二楼改建成厨房操作间为学生供餐	2025-07

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,127,800.03元

包概述：永州市冷水滩区滨江小学食堂操作间改造工程				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	9门更衣柜 (A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	2,100	4	8,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	9门更衣柜	长*宽*高 规格（可±5mm）：900*400*1800mm 1、柜身使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板； 2. 柜内层板用厚度≥1.0mm厚磨砂不锈钢板； 3. 支架柱横梁用≥38*25mm, ≥1.2mm厚不锈钢方管； 4. 每门配锁。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	挂墙洗手池（脚踏） (A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	500	3	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	挂墙洗手池（脚踏）	长*宽*高 规格（可±5mm）：500*400*300mm 1. 面板使用厚≥1.2mm磨砂不锈钢板，管材厚度≥1.0mm； 2. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板； 3. 带脚踏笼头，含配件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	四层平板货架 (A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,300	1	1,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四层平板货架	长*宽*高 规格（可±5mm）：1200*500*500 1. 层板使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 主框架使用≥38*25mm, 管厚≥1.2mm； 3. 柱脚使用≥38*38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	四层平板货架 (A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,300	1	1,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四层平板货架	长*宽*高 规格（可±5mm）： 1. 层板使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 主框架使用≥38*25mm, 管厚≥1.2mm； 3. 柱脚使用≥38*38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	电子秤(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	260	1	260
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电子秤	1、不锈钢秤面 2、带电子显示屏；300KG；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	特制三层平板货架(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,300	3	3,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	特制三层平板货架	长*宽*高 规格(可±5mm)：1200*500*1550mm 1.层板使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2.主框架使用≥38*25mm,管厚≥1.2mm； 3.柱脚使用≥38*38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	米面架(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	750	3	2,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	米面架	长*宽*高 规格(可±5mm)：1200*500*200mm 1、立柱采用38×38mm优质不锈钢方管，厚≥1.0mm； 2、横档采用30*15mm优质不锈钢方管制作，≥1.0mm； 3、每层横档数不少于6根； 4、调节脚采用包钢可调式子弹脚； 5、层板为格栅式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体焊接；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	平板拖车(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	950	2	1,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	平板拖车	长*宽*高 规格(可±5mm)：900*600*800mm 1、采用201#优质不锈钢磨砂板制作； 2、台面采用1.0mm厚不锈钢板； 3、层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4、层板下方加防卫生死角边及加硬处理； 5、加强筋采用1.0mm厚不锈钢板折弯； 6、加强筋固定全部采用焊接固定； 7、配4个静音轮			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	右星左案工作台(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,300	1	1,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	一般参数	右星左案工作台	长*宽*高 规格（可±5mm）：1500*700*800+150mm 1、采用优质201#不锈钢磨砂板制作； 2、面板采用≥1.2mm厚不锈钢板； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚500*500*280MM不锈钢板制作； 4、配有不锈钢高身提篮下水器及加厚下水软管； 5、加强筋采用≥1.0MM厚不锈钢板； 6、加强筋固定全部采用焊接固定； 7、横通采用30*30*1.0mm厚不锈钢方通造脚； 8、台脚采用38*38X1.0MM厚不锈钢方通造脚； 9、下加可调包钢子弹脚；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	农药残毒快速检测（A05020101-厨房操作台）	否	否	否	台	1,250	1	1,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	农药残毒快速检测	1、 广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测； 2、 检测通道：≥6个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰； 3、 显示方式：≥7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单； 4、 配备嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果； 5、光源采用进口超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低； 6、 采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等； 7、 智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能； 8、 乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用，符合国家标准和农业部标准的要求； 9、 自动判断样品是否合格，检测结果更加直观； 10、 仪器具有100多种蔬菜名称数据库，直接点击可使用。可直接打印出蔬菜名称。 ≥6通道			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	留样冰箱（A05020101-厨房操作台）	否	否	否	台	1,900	1	1,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	留样冰箱	长*宽*高 规格（可±5mm）：600*580*1830mm 1、高压整体发泡，优质压缩机，微电脑温控器，风扇，层架高度可调，有效容积：248L，额定电流：4.5A，电源接入：220V/50HZ单相。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	土豆脱皮机（A05020101-厨房操作台）	否	否	否	台	850	1	850
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	土豆脱皮机	长*宽*高 规格（可±5mm）：740*520*960mm 1.电压：220V 3~；功率：≤2kW；频率：50Hz 2.产品符合标准GB/T 10125-2021 的要求进行不低于430h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥7 级； 3.产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》；			
		2	▲	土豆脱皮机	4.产品符合GB 4706.38-2008；（证明文件：需提供国家合法检测机构并对应检测能力的实验室出具的报告加盖投标单位公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	1,000	6	6,000

13	大单星盆柜台(A05020101-厨房操作台)	本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大单星盆柜台	长*宽*高 规格（可±5mm）：1200*700*800+靠背150mm 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板；			
		2	▲	大单星盆柜台	5. 产品符合GB4806.9-2023标准要求，①. 食品接触材料不锈钢理化指标-砷≤0.002mg/kg； ②. 食品接触材料不锈钢理化指标-镉≤0.002mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-铬≤0.25mg/kg； ③. 食品接触材料不锈钢理化指标-铅≤0.01mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-镍 ≤0.14mg/kg。（证明文件：需提供国家合法检测机构并对应检测能力的实验室出具的报告加盖投标单位公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	右星左案工作台(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,300	1	1,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	右星左案工作台	长*宽*高 规格（可±5mm）：1500*700*800+150mm 1、采用优质201#不锈钢磨砂板制作； 2、面板采用≥1.2mm厚不锈钢板； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚500*500*280MM不锈钢板制作； 4、配有不锈钢高身提篮下水器及加厚下水软管； 5、加强筋采用≥1.0MM厚不锈钢板； 6、加强筋固定全部采用焊接固定； 7、横通采用30*30*1.0mm厚不锈钢方通造脚； 8、台脚采用38*38X1.0MM厚不锈钢方通造脚； 9、下加可调包钢子弹脚；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	绞切两用机(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	2,980	1	2,980
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	绞切两用机	长*宽*高 规格（可±5mm）：530*370*730mm 电压220V~功率1.5kw，食品级不锈钢材质，内装纯铜电机，生产能力每小时300-400公斤左右，绞肉、切肉、灌香肠，切片厚度3.5mm，包钢刀片			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	四层格栅货架(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,400	3	4,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四层格栅货架	长*宽*高 规格（可±5mm）：1200*500*1550mm 1. 层架整体使用框架嵌入式结构； 2. 主框架使用≥38*25mm不锈钢方管，厚度≥1.2mm； 3. 层架间隔条使用≥25*13mm不锈钢方管，厚度≥1.0mm； 4. 柱脚使用≥38*38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	不锈钢地架(	否	否	否	台	750	4	3,000

货物 序号	A05020101- 厨房操作台)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	不锈钢地 架	长*宽*高 规格（可±5mm）：1200*500*200mm 1、立柱采用38×38mm优质不锈钢方管，厚≥1.0mm； 2、横档采用30*15mm优质不锈钢方管制作，≥1.0mm； 3、每层横档数不少于6根； 4、调节脚采用包钢可调式子弹脚； 5、层板为格栅式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体焊接；			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	食品冷柜 （四门双温 ）（ A05020101- 厨房操作台)	否	否	否	台	4,500	1	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	食品冷柜 （四门双 温）	长*宽*高 规格（可±5mm）：1200*700*1900mm 1、名牌压缩机； 2、箱体采用优质不锈钢板制作； 3、冷凝器为铜管铝翅片； 4、优质铜芯风扇电机； 5、厚壁纯铜铜管蒸发器； 6、面板门板为优质不锈钢门； 7、触摸屏微电脑温控显示器，冷藏10～0℃，冷冻-6～-15℃； 8、箱体采用聚氨酯高压整体发泡，底、背部加厚保温层； 9、优质拉深内胆；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	刀具毛巾砧 板消毒柜（ A05020101- 厨房操作台)	否	否	否	台	6,900	1	6,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	刀具毛巾 砧板消毒 柜	长*宽*高 规格（可±5mm）：1200*580*1500mm 1.立式可透视玻璃门； 2.柜体外壳采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 3.内胆采用≥1.2mm厚不锈钢板制作，另加1.0mm厚优质不锈钢U型加强筋2条。 4.不锈钢门框配玻璃门，玻璃厚度不小于0.5mm，保温效果好； 5.箱体侧部配置耐高温风机2台。可持续75℃立体热风循环； 6.超大消毒空间，每柜配置5个无磁不锈钢型材砧板格栅、刀具收纳盒、毛巾挂杆； 7.消毒温度范围：50-75℃，可任意调节；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	绞切两用机（ A05020101- 厨房操作台)	否	否	否	台	2,980	1	2,980
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	绞切两用 机	长*宽*高 规格（可±5mm）：530*370*730mm 电压220V～功率1.5kw，食品级不锈钢材质，内装纯铜电机，生产能力每小时300-400公斤左右，绞肉、切肉、灌香肠，切片厚度3.5mm，包钢刀片			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	开水器连支 承架（ A05020101- 厨房操作台)	否	否	否	台	1,743.12	1	1,743.12
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	一般参数	开水器连支架	1. 整体发泡, 保温节能, 豪华出水龙头; 2、智能水控系统,带自动进水阀体, 带电子温度显示屏, 配自动故障报警显示灯, 特设高效热能交换器,省电80%; 3、全不锈钢制造,201#食品接触级内胆。一体水槽模压成型设计; 4、型号: SRZ-90C, 适用水压0.05-0.6MPa; 5、电压: 380v, 功率9kw 6、常压式专利技术设计,豪华美观。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	电热水器(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,449.54	2	2,899.08
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电热水器	1、加热功率: 3KW, 电压: 220V; 2、容积: 80L; 3、加热方式: 双管加热; 4、内胆材质: 搪瓷;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	双层斩切工作台(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,400	7	9,800
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层斩切工作台	长*宽*高 规格(可±5mm): 1800*800*800mm 1. 工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板, 加垫≥15mm防水夹板, 管材厚度≥1.0mm; 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管; 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚; 4. 层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	洗地龙头(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	890	1	890
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	洗地龙头	1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身, 管长≥10米内部优质防爆钢丝液压管。2、进水主体为黄铜三通角阀。3、360°活动快速接头, 可自由旋转, 管子不打结。4、配弹簧自动回位功能, 方便收纳。5、机身优质钢板锻压铸造, 采用环保烤漆工艺附着表面, 光滑平整, 具有防湿耐潮性能, 符合GB/T1741-2020, 在测试条件: ≥5天, 相对湿度(RH)≥90%, 温度25℃~30℃的环境下, 对黄曲霉、黑曲霉有很强的耐菌性能, 其耐菌性不低于1级。6、机身优质钢板锻压铸造, 具有防湿耐潮性能, 耐菌性能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	单孔残食台柜(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单孔残食台柜	长*宽*高 规格(可±5mm): 800*800*800+150mm 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板; 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管; 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚; 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板; 5. 带抽屉			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	大单星盆柜台(洗碗)(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大单星盆柜台(洗碗)	长*宽*高 规格(可±5mm)：1200*800*800+150mm 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	洗地龙头(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	890	1	890
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	洗地龙头	1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长≥10米内部优质防爆钢丝液压管。 2、进水主体为黄铜三通角阀。 3、360°活动快速接头，可自由旋转，管子不打结。 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳。 5、机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，符合GB/T1741-2020，在测试条件：≥5天，相对湿度(RH)≥90%，温度25℃~30℃的环境下，对黄曲霉、黑曲霉有很强的耐菌性能，其耐菌性不低于1级。 6、机身优质钢板锻压铸造，具有防湿耐潮性能，耐菌性能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	四层格栅货架(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,400	1	1,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四层格栅货架	长*宽*高 规格(可±5mm)：1200*500*1550mm 1. 层架整体使用框架嵌入式结构； 2. 主框架使用≥38*25mm不锈钢方管，厚度≥1.2mm； 3. 层架间隔条使用≥25*13mm不锈钢方管，厚度≥1.0mm； 4. 柱脚使用≥38*38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	电热水器(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,449.54	1	1,449.54
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电热水器	1、加热功率：3KW，电压：220V； 2、容积：80L； 3、加热方式：双管加热； 4、内胆材质：搪瓷；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	汽泡浸泡机(	否	否	否	台	9,500	1	9,500

货物 序号	A05020101- 厨房操作台)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	汽泡浸泡 机	长*宽*高 规格（可±5mm）：1800*800*800mm 1、优质不锈钢机身，超大容量； 2、优质201#不 锈钢发热管，性 能稳定。品牌超声波发生器配备 60个超威振子，扫频冲击、高频震动，去污力 强劲，确保360度无死角清洗； 3、智能定时定温直达按钮，一键启动，方便快捷，。 4、油水分 离设计，比常规产品节 水60%；额定功率：≥6KW；			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	大单星盆柜 台（ A05020101- 厨房操作台)	否	否	否	台	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	大单星盆 柜台	长*宽*高 规格（可±5mm）：1200*800*800+150mm 1.面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2.支架、通 脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3.可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.星盆斗用≥1.2mm厚不 锈钢板；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	层洁碟台（ A05020101- 厨房操作台)	否	否	否	台	1,900	1	1,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	层洁碟台	长*宽*高 规格（可±5mm）：1300*800*800mm 1.工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加 垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2.支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3.可调子弹脚用 ≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	四门高身保 洁柜（ A05020101- 厨房操作台)	否	否	否	台	2,400	1	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	四门高身 保洁柜	长*宽*高 规格（可±5mm）：1200*500*1800mm 1、采用201#优质不锈钢磨砂板制作； 2、面板采 用≥1.2mm厚不锈钢板； 3、层板采用≥1.2mm厚不锈钢板； 4、层板下方加防卫生死角边及加 硬处理； 5、推拉门及侧板采用≥0.8mm厚不锈钢板； 6、加强筋采用≥1.2mm厚不锈钢板折弯； 7、加强筋固定全部采用无痕焊接固定； 8、台脚采用Φ50包钢子弹脚；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	双门热风循 环消毒柜（ A05020101- 厨房操作台)	否	否	否	台	5,950	6	35,700
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	一般参数	双门热风循环消毒柜	长*宽*高 规格（可±5mm）：1300*600*1900mm 1、柜体主要为优质不锈钢板； 2、外壳及门板采用优质不锈钢板制作； 3、内壳采用1.0mm厚优质不锈钢； 4、聚氨酯整体发泡； 5、不锈钢蓝子8个； 6、功率：≥4.2kw，电压：220v； 7、消毒温度:100℃-125℃； 8、带定时装置，温控装置； 9、新型带热风循环技术，消毒更彻底。 10、产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合GB/T 10125-2021 的要求，不低于400中性盐雾试验，试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥7级。			
		2	▲	双门热风循环消毒柜	11、产品符合GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求；在样品满载状态下，试验过程不低于“150℃”档作用不低于 60min；消毒柜每层的内、中、外三点；大肠杆菌杀灭率均达到99.999（%）及以上，杀灭对数值>5；（证明文件需提供具备对应检测能力的国家合法检测机构出具的报告加盖投标人公章佐证及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	双门热风循环大件消毒柜（A05020101-厨房操作台）	否	否	否	台	8,950	1	8,950
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双门热风循环大件消毒柜	长*宽*高 规格（可±5mm）：1470*830*1900mm 1、柜体主要为优质不锈钢板； 2、外壳及门板采用优质不锈钢板制作； 3、内壳采用1.0mm厚优质不锈钢； 4、聚氨酯整体发泡； 5、不锈钢蓝子8个； 6、功率：4.2kw/220v； 7、消毒温度:100℃-125℃； 8、带定时装置，温控装置； 9、新型带热风循环技术，消毒更彻底。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	筷子消毒车（A05020101-厨房操作台）	否	否	否	台	1,900	1	1,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	筷子消毒车	长*宽*高 规格：约1200*460*820mm 筷子消毒车 1.箱体内外采用优质国标不锈钢制作； 2.独立调时器，台式设计，液压杆闭合功能； 3.筷子汤勺储存盒分格设计，合理耐用； 4.推车式带储物柜，方便移动与收纳；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	双层收碗车（A05020101-厨房操作台）	否	否	否	台	700	2	1,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层收碗车	1、采用201#优质不锈钢磨砂板制作； 2、台面采用1.0mm厚不锈钢板； 3、层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4、层板下方加防卫生死角边及加硬处理； 5、加强筋采用不锈钢板折弯； 6、加强筋固定全部采用焊接固定； 7、配4个静音轮 900*500*800			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	花洒龙头（A05020101-厨房操作台）	否	否	否	套	950	1	950
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	花洒龙头	1、座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面 抛光镀铬处理 2、优质陶瓷阀芯、一字手柄 3、横向固定杆长度300mm,工作高度1310 4、打孔尺寸25mm, 标准1/2''外螺纹 5、不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	双层工作柜 台（ A05020101- 厨房操作台）	否	否	否	台	1,400	5	7,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	双层工作 柜台	长*宽*高 规格（可±5mm）：1800*800*800mm 1.工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	双通工作台（ A05020101- 厨房操作台）	否	否	否	台	1,900	1	1,900
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	双通工作 台	长*宽*高 规格（可±5mm）：1800*800*800mm 1、采用优质201#不锈钢磨砂板制作； 2、台面采用≥1.2MM厚不锈钢板； 3、层板采用≥1.2mm厚不锈钢板； 4、层板下四方加防卫生死角边及加硬处理； 5、加强筋采用≥1.0MM厚不锈钢板折弯； 6、加强筋固定全部采用焊接固定； 7、台脚采用≥38*38X1.0MM厚不锈钢方通造脚； 8、下加可调不锈钢包子弹脚；			
		2	▲	双通工作 台	9、产品符合GB4806.9-2023标准①. 食品接触材料不锈钢理化指标-砷≤0.002mg/kg； ②. 食品接触材料不锈钢理化指标-镉≤0.002mg/kg；食品接 触材料不锈钢理化指标-铬≤0.25mg/kg； ③. 食品接触材料不锈钢理化指标-铅≤0.01mg/kg；食品接 触材料不锈钢理化指标-镍 ≤0.14mg/kg 。 （证明文件：需提供国家合法检测机构并对应检测能力的实验室出具的报告加盖投标单位公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	炉间拼台（ A05020102- 炊事机械）	否	否	否	台	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	炉间拼台	长*宽*高 规格（可±5mm）：400*1000*800+400mm 1、采用优质201#不锈钢磨砂板制作； 2、面板采用1.2MM厚不锈钢板； 3、前板及背板采用1.0mm厚不锈钢板； 4、加强筋采用不锈钢板折弯； 5、加强筋固定全部采用焊接固定；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	炉间拼台（ A05020102- 炊事机械）	否	否	否	台	500	3	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	一般参数	炉间拼台	长*宽*高 规格（可±5mm）：400*1150*800+400mm 1、采用优质201#不锈钢磨砂板制作； 2、面板采用1.2MM厚不锈钢板； 3、前板及背板采用1.0mm厚不锈钢板； 4、加强筋采用不锈钢板折弯； 5、加强筋固定全部采用焊接固定；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
43	工程款燃气节能静音大锅灶（3C认证）（A05020102-炊事机械）	否	否	否	台	5,900	5	29,500
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	工程款燃气节能静音大锅灶（3C认证）	长*宽*高 规格（可±5mm）：1000*1150*800+400mm 1.大锅灶采用内预混球墨铸铁炉头，配置安全节能预混仓，火力强劲噪音低，双层409不锈钢下排烟炉膛配置铁锅，热效率高，炉膛口径800mm； 2. 不锈钢面板靠背≥1.2厚，其它≥1.0厚，灶架采用40*40角铁； 3. 风机功率≥180W 4. 配断电复位控制器，6分接气口，左排水，单灶单进气； 5. 产品符合GB 35848-2024标准和技术要求。			
		2	★	工程款燃气节能静音大锅灶（3C认证）	具有3C认证证书。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	工程款中餐燃气静音炒菜灶（3C认证）（A05020102-炊事机械）	否	否	否	台	5,500	1	5,500
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	工程款中餐燃气静音炒菜灶（3C认证）	长*宽*高 规格（可±5mm）：1100*1000*800+400mm 1.采用内预混球墨铸铁静音炉头，配置安全节能预混仓，火力强劲噪音低，双层球墨铸铁下排烟炉膛配置铸铁反射体，热效率高，炉膛口径350mm； 2. 炉灶面板一体折弯成型，不锈钢面板靠背≥1.2厚，其它≥1.0厚，灶架采用40*40镀锌方管； 3. 风机功率≥250W 4. 断电复位控制器，6分接气口，左排水，单灶单进气； 5. 产品符合GB 35848-2024标准和技术要求。			
		2	★	工程款中餐燃气静音炒菜灶（3C认证）	具有3C认证证书			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	工程款燃气双热蒸饭柜（A05020102-炊事机械）	否	否	否	台	9,800	3	29,400
		本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：1条；重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	工程款燃气双热蒸饭柜	长*宽*高 规格（可±5mm）：1400*1140*1700mm 1、机身采用优质不锈钢板，整体发泡； 2、容量：48盘，配48个304#不锈钢蒸饭盆，规格约600*400*48mm,最大蒸煮能力144-192kg； 3、额定电压：220V 4、输入蒸汽压力：0.02MPa，蒸饭时间约50分钟；天然气耗气量2.0-2.4m3/h。 5、带四个轮子，二个万向轮，2个刹车轮； 6、蒸饭车具有有效期内产品责任险。			
		2	▲	工程款燃	具有《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的试验报告。（提供第三方检测机构出具			

				气双热蒸饭柜	的检测报告复印件、证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章)。			
		3	★	工程款燃气双热蒸饭柜	具有3C认证证书			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
46	工程款燃气平头炉(3C认证)(A05020102-炊事机械)	否	否	否	台	4,900	2	9,800
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	工程款燃气平头炉(3C认证)	长*宽*高 规格(可±5mm)：700*900*500/700+50mm 1、台面为≥1.2mm厚不锈钢板整体拉伸而成；2、侧板、前封板、背板为≥1.0mm厚不锈钢板制作；3、炉体骨架40×40×3mm国标角铁方钢，底架隔热处理；4、球铁一体浇筑炉膛结构，配节能炉头，炉头配独立风机控制；5、热负荷约40kw/头；用气量3.0-3.5m³/h 6、电压：220V，功率：约120W；7、配一键启动、国标熄火保护系统。8、产品符合GB 35848-2024标准和技术要求			
		2	★	工程款燃气平头炉(3C认证)	具有3C认证证书。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
47	厨房设备灭火装置(双瓶)(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	套	10,150	1	10,150
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	厨房设备灭火装置(双瓶)	规格：双瓶组 1、厨房设备灭火装置对灶台、过滤网、烟罩、烟道部位发生的火灾有抑制和扑灭功能，24小时保护厨房区域灶具用油用火安全！2、灭火剂有效使用期：≥7年；启动方式采用电动启动，电启动式的装置应具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能；3、减压阀的进口压力：11.0-13.8MPa；出口压力1.5MPa；4、容器阀具有耐腐蚀性能；5、电启动式装置的控制盘应具有以下控制及显示功能：①有自动、手动灭火装置功能，自动状态、手动状态应有明显标志并可相互转换。无论控制盘处于自动或手动状态，手动操作启动应始终有效；②有延迟启动功能，延迟时间应在0s~30s范围内可调；③设置的“手动启动”按键应有避免人员误触及的保护措施，设置“紧急中断”按键时，按键应置于易操作部位。“手动启动”和“紧急中断”的状态应有明显的光信号显示；④有灭火装置启动的反馈信号显示功能；⑤提供控制外部设备的接线端子及装置启动信号传递给消防控制中心的接线端子；⑥具备自身(包括探测、控制回路)故障报警显示功能：外部音响器件的声压级为≥90.0 dB(A)；			
		2	▲	厨房设备灭火装置(双瓶)	6、①联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应能立即开启喷水，自动切换时间≤1.8s；喷嘴的喷射时间≥26(s)；喷射延迟时间≤1.1(s)；②经按XF 3007-2020《F类火灾水系灭火剂》，TFRI-ZY-11：2020《消防产品自愿性认证实施规则灭火剂产品》检验：(pH值、凝固点、密度，g/cm³、稳定性、腐蚀率mg/(d·dm²)、毒性、灭火性能检验合格；③304灭火药剂瓶及瓶头阀符合GB/T2423.17-2008通过不低于480h盐雾测试；测试后表面无腐蚀、起泡等不良现象，保证厨房油烟环境下主要组件的正常使用(证明文件：需提供国家合法检测机构并对检测能力的实验室出具的报告加盖投标单位公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
48	双层餐车(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	700	2	1,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	双层餐车	长*宽*高 规格（可±5mm）：900*500*800mm 1、采用201#优质不锈钢磨砂板制作； 2、台面采用1.0mm厚不锈钢板； 3、层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4、层板下四方加防卫生死角边及加硬处理； 5、加强筋采用不锈钢板折弯； 6、加强筋固定全部采用焊接固定； 7、配4个静音轮			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
49	双层分餐工 作台（ A05020101- 厨房操作台）	否	否	否	台	1,600	3	4,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	双层分餐 工作台	长*宽*高 规格（可±5mm）：2000*1050*800mm 1、采用优质201#不锈钢磨砂板制作； 2、台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3、层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4、层板下四方加防卫生死角边及加硬处理； 5、加强筋采用不锈钢板折弯； 6、加强筋固定全部采用焊接固定； 7、台脚采用38*38 X1.0MM厚不锈钢方通造脚； 8、下加可调不锈钢包钢子弹脚；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
50	豪华冷热水 龙头（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	套	80	10	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	豪华冷热 水龙头	陶瓷片阀芯			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
51	风幕机（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	台	1,926	3	5,778
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	风幕机	1. 全钢全铜电机，出风品风速：11m/s； 2. 风量≥2200m3/h； 3. 噪音60dB/(A)			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
52	灭蝇灯（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	台	180	13	2,340
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	灭蝇灯	环保型；功率：220V\30W，款式：电感环保型；有效面积<50平方米； 配置环保挡板和防滑收集盘。挡板内部铝制反射层。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

53	紫外线消毒灯(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	180	9	1,620
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	紫外线消毒灯	灯管长度：≥900mm,石英管状玻璃外壳，光源类型：杀菌消毒 功率：30W 电压：220V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
54	不锈钢隔渣池(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	440	3	1,320
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢隔渣池	采用1.2MM厚优质不锈钢板。防鼠，蟑螂等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
55	不锈钢挡鼠板(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	454	5	2,270
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢挡鼠板	采用1.2MM厚优质不锈钢板。长度根据门框定制，高60厘米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
56	人工安装费(A05029900-其他用具)	否	否	否	项	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人工安装费	陶瓷片阀芯			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
57	设备水电接驳(A05029900-其他用具)	否	否	否	项	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	设备水电接驳	设备1米内接驳			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
58	设备运输费(其他用具)	否	否	否	项	1,850	1	1,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	设备运输费	设备1米内接驳			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
59	5斤水壳(其他用具)	否	否	否	把	30	5	150
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	5斤水壳	短把 35			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
60	松木砧板(其他用具)	否	否	否	把	160	8	1,280
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	松木砧板	松木 440*100mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
61	塑料砧板 50*8(其他用具)	否	否	否	把	200	8	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	塑料砧板 50*8	塑料砧板 50*8			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	炒勺(其他用具)	否	否	否	把	20	5	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	炒勺	12两 加厚优质不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
63	大锅锹(A05029900-其他用具)	否	否	否	把	80	6	480
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大锅锹	大锅锹 长把 加厚优质不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
64	钢柄漏壳(A05029900-其他用具)	否	否	否	把	32	6	192
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	钢柄漏壳	钢柄漏壳 32cm 加厚优质不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
65	密丝漏瓢(A05029900-其他用具)	否	否	否	把	39	6	234
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	密丝漏瓢	密丝漏瓢 10寸 加厚优质不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
66	长柄水瓢(A05029900-其他用具)	否	否	否	把	30	6	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	长柄水瓢	长柄水瓢 16*45 加厚优质不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
67	不锈钢桶(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	240	6	1,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值					
		1	一般 参数	不锈钢桶	不锈钢桶 500*500 加厚优质食品级不锈钢					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品		是否强制采购 节能产品		是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
68	40cm不锈钢 盆（ A05029900- 其他用具）	否		否		否	个	25	10	250
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值					
		1	一般 参数	40cm不锈 钢盆	加厚优质不锈钢					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品		是否强制采购 节能产品		是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
69	50cm不锈钢 盆（ A05029900- 其他用具）	否		否		否	个	30	10	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值					
		1	一般 参数	50cm不锈 钢盆	加厚优质不锈钢					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品		是否强制采购 节能产品		是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
70	70cm不锈钢 盆（ A05029900- 其他用具）	否		否		否	个	80	8	640
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值					
		1	一般 参数	70cm不锈 钢盆	加厚优质不锈钢					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品		是否强制采购 节能产品		是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
71	A18号萝（ A05029900- 其他用具）	否		否		否	个	55	5	275
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值					
		1	一般 参数	A18号萝	A18号萝 610*430*310					
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品		是否强制采购 节能产品		是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
72	067大密筛（	否		否		否	个	30	5	150
		本货物共设置了1条参数。								

	A05029900-其他用具)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	067大密筛	067大密筛 570*425*162			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
73	337长方密筛 (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	23	5	115
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	337长方密筛	5337长方密筛 490*370*170			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
74	B8号箱 (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	60	5	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	B8号箱	B8号箱 545*420*295			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
75	C11号箱 (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	105	5	525
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	C11号箱	C11号箱 715*545*385			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
76	金牌大师钢柄斩切刀 (A05029900-其他用具)	否	否	否	把	260	3	780
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	金牌大师钢柄斩切刀	特殊钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

77	2号不锈钢砍刀(A05029900-其他用具)	否	否	否	把	230	3	690
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	2号不锈钢砍刀	特殊钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
78	片刀(A05029900-其他用具)	否	否	否	把	200	10	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	片刀	特殊钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
79	不锈钢油缸(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	20	10	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢油缸	不锈钢油缸 10寸 加厚优质不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
80	不锈钢砧板围(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	300	6	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢砧板围	不锈钢砧板围 45cm 加厚优质不锈钢			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
81	四格刀架(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	500	3	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四格刀架	四格刀架 260*230*150 加厚优质不锈钢			

货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
82	18cm味盅（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	个	8	50	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	18cm味盅	18cm味盅 18cm 加厚优质不锈钢			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
83	大打皮刀（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	把	25	10	250
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	大打皮刀	大打皮刀 中号 特殊钢			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
84	调料匙（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	把	2.8	50	140
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	调料匙	调料匙 15cm 加厚优质不锈钢			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
85	20cm马斗（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	个	15	30	450
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	20cm马斗	20cm马斗 20cm 加厚优质不锈钢			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
86	磨刀石（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	个	10	2	20
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	磨刀石	磨刀石 大号			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
87	瓜刨(A05029900-其他用具)	否	否	否	把	15	5	75
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	瓜刨	瓜刨 常规			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
88	留样盒(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	3.2	50	160
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	留样盒	留样盒 99*99*62			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
89	刷把(A05029900-其他用具)	否	否	否	把	15	10	150
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	刷把	刷把 32cm 竹制品			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
90	厨剪(A05029900-其他用具)	否	否	否	把	90	5	450
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	厨剪	厨剪 1号			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
91	垃圾桶(塑料)小 90(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	80	4	320
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	垃圾桶 (塑料) 小 90	垃圾桶 (塑料) 小 90			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
92	垃圾桶 (塑料) 大 240 (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	150	3	450
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	垃圾桶 (塑料) 大 240	垃圾桶 (塑料) 大 240			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
93	圆管锅架 (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	15.6	6	93.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	圆管锅架	常规			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
94	分饭器 (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	88	4	352
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	分饭器	食品级不锈钢			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
95	3两打菜勺 (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	25	10	250
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	3两打菜勺	常规			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
		否	否	否	个	29	2	58

96	双勾(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双勾	常规			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
97	木柄钢线厘(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	45	2	90
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	木柄钢线厘	常规			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
98	不锈钢密封大四格餐盘(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	11	2,200	24,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢密封大四格餐盘	长*宽*高 规格(可±5mm)：≥280*220*35mm 餐盘采用食品级不锈钢制作，配餐盘盖1个；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
99	双层汤碗(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	4	200	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层汤碗	规格(可±5mm)：直径≥110mm 采用食品级不锈钢制作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
100	不锈钢勺子(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1.5	400	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢勺子	长度规格(可±2mm)：≥140mm 采用食品级不锈钢制作，8厘防滑刻			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
101	不锈钢筷子(其他用具)	否	否	否	双	1	2,200	2,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢筷子	长度规格（可±2mm）：≥230mm 采用食品级不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
102	保温箱(其他用具)	否	否	否	个	285	120	34,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保温箱	长度规格（可±5mm）：650*550*430mm 产品材质：HDPE+PU 内径尺寸：560*450*310			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
103	过滤式抽油烟罩(其他用具)	否	否	否	m	900	14.5	13,050
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	过滤式抽油烟罩	1、壳体采用优质201#不锈钢板制作，厚1.2mm； 2、所有焊接点无虚假焊，焊点饱满有光泽； 3、整体无缝焊接、精细打磨，无漏油。 4、特制专用油污排放槽，方便定期清理 5，烟罩与墙体成85度角，边角处配接油盒。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
104	防爆灯(其他用具)	否	否	否	个	90	13	1,170
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	防爆灯	功率：20w/220v, 铝合金外壳，表面喷塑，散热性能好			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
105	不锈钢滤油网(其他用具)	否	否	否	m	240	14.5	3,480
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	不锈钢滤油网	使用≥1.2mm不锈钢板制作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
106	不锈钢封墙板(A05029900-其他用具)	否	否	否	m	350	14.5	5,075
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢封墙板	1、采用1.2MM厚优质不锈钢制作，表面制作美观；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
107	不锈钢烟包(A05029900-其他用具)	否	否	否	m²	330	39	12,870
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢烟包	1、采用≥1.0MM厚优质不锈钢制作，表面制作美观、无漏油，耐久经用；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
108	不锈钢排烟箱(A05029900-其他用具)	否	否	否	m²	350	115	40,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢排烟箱	1、采用≥1.0MM厚优质不锈钢制作，表面制作美观、无漏油，耐久经用；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
109	不锈钢弯头、三通、变径(A05029900-其他用具)	否	否	否	m²	350	49	17,150
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢弯头、三通、变径	1、采用≥1.0MM厚优质不锈钢制作，表面制作美观、无漏油，耐久经用；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
110	风机、净化器变径(A05029900-其他用具)	否	否	否	m²	350	20	7,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	其他用具)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	风机、净 化器变径	1、采用≥1.0MM厚优质不锈钢制作，表面制作美观、无漏油，耐久经用；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
111	防火阀（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	个	850	1	850
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	防火阀	消防部件，安装在排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
112	双进风柜式 离心通风机（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	台	11,800	1	11,800
		本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	双进风柜 式离心通 风机	1、选用前翼式离心叶轮、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固，整体可全部拆散，运输方便； 2、机体材料可多种选用，可灵活变动，外观美观大方。 3、应有噪音低、流量大、效率高、运行平稳、质量稳定、经久耐用、安装维护方便等特点。 4、常规风量：≥37000m3/h、常规风压：869Pa			
		2	▲	双进风柜 式离心通 风机	5、双进风柜式离心通风机依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准，检验结果：样品非工作状态、温度：45℃±2℃、相对湿度：90%±3%、恢复时间：2h、持续时间为：≥680h。			
		3	▲	双进风柜 式离心通 风机	6、柜式离心风机整机依据GB/T 4208-2017 标准，检测外壳防护等级，整机防水大于等于IPX5。 （证明文件需提供具备对应检测能力的国家合法检测机构出具的报告加盖投标人公章佐证及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
113	风柜电机（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	台	2,201.83	1	2,201.83
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	风柜电机	功率：15KW/380V，外置式箱型封闭，按国家标准设定的三相异步四极铜芯电机，可连续运行。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
114	超低空油烟 净化器（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	台	12,600	1	12,600
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	超低空油烟净化器	1. 采用静电净化处理,箱板材料采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢板材焊接而成,内芯为 2.0mm 优质铝合金材质 2. 低空排放,95%以上净化效率,目测无油烟;			
		2	▲	超低空油烟净化器	3. 所投静电油烟净化器整机依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分: 试验方法试验Cab: 恒定湿热试验》标准,持续时间为: $\geq 700\text{h}$ 的(证明文件需提供具备对应检测能力的国家合法检测机构出具的报告加盖投标人公章佐证及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
115	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	3,500	1	3,500
		本货物共设置了2条参数。 其中:重要参数:1条;一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	1. 规格:300*390*160mm(可 $\pm 5\text{mm}$),产品箱体外壳使用电箱专用板材制作,焊接处使用满焊工艺,抗拉强度 $\geq 700\text{N}/\text{平方毫米}$,烤漆绝缘; 2. 配置防水按钮,电源通断、运行提示灯; 3. 箱体使用防水、静音设计,带有密封胶圈; 4. 适用功率:0~22KW/380V,配置智能开关(控制)模块,多按键控制、运行模式自由选择;			
		2	▲	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	5. 产品符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》,检测:功能要求(电压显示、实时温度显示、空气湿度显示、时间显示、WIFI连接显示功能、产品有智能云APP远程控制功能;智能云APP端故障提醒、产品有智能声控功能,可声多智能智能控制器(带智能控制系统)的开关和关机);			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
116	风柜、净化器底座(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	2,500	2	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风柜、净化器底座	1. 采用国标角钢制作,加固高度现场定制; 2. 国标3、2电焊条现场工艺焊接,无假焊; 3. 双层防锈处理,经久耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
117	风柜减震系统(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	260	1	260
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风柜减震系统	1. 静电喷涂防锈处理; 2. 承重弹簧平衡卸力,降低震动与噪音			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
118	不锈钢风管内法兰(A05029900-其他用具)	否	否	否	项	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						

	其他用具)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	不锈钢风 管内法兰	1、采用1.0MM厚优质不锈钢制作，表面制作美观、无漏油，耐久经用；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
119	帆布软接（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	套	174	1	174
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	帆布软接	采用优质防火耐高温阻燃帆布，防渗漏防老化			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
120	烟管穿墙开 孔及修补费（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	项	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	烟管穿墙 开孔及修 补费	烟管穿墙开孔及修补费			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
121	不锈钢接油 盆（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	个	870	2	1,740
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	不锈钢接 油盆	1、采用1.0MM厚优质不锈钢制作，表面制作美观、无漏油，耐久经用；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
122	电缆线（ A05029900- 其他用具）	否	否	否	m	41.5	40	1,660
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电缆线	三相五线,芯数：3芯；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
123	新风机（	否	否	否	台	4,100	1	4,100

货物 序号	A05029900- 其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	新风机	1, 三相异步电动机, 全铜线圈。 2, 具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、外型美观、易于保养、维修等特点。 3, 型号: DTJ机型; 4, 功率: 3KW 50HZ; 5, 电压: 380V;			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
124	鲜风机支架 (A05029900- 其他用具)	否	否	否	台	350	1	350
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	鲜风机支 架	材料说明：采用8#槽钢与5#角铁制作。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
125	不锈钢三通 /变径/弯头 (A05029900- 其他用具)	否	否	否	m²	350	16	5,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	不锈钢三 通/变径 /弯头	1、采用1.0MM厚优质不锈钢制作，表面制作美观、无漏油，耐久经用；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
126	不锈钢鲜风 管 (A05029900- 其他用具)	否	否	否	m²	330	90	29,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	不锈钢鲜 风管	1、采用1.0MM厚优质不锈钢制作，表面制作美观、无漏油，耐久经用；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
127	风管吊玛、 支撑架 (A05029900- 其他用具)	否	否	否	项	917.43	1	917.43
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	风管吊玛 、支撑架	1、采用角铁制作，表面制作美观，经久耐用。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
128	不锈钢鲜风咀（ A05029900-其他用具）	否	否	否	个	80	30	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢鲜风咀	1、采用优质不锈钢板制作；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
129	风机启动保护器（ A05029900-其他用具）	否	否	否	个	850	1	850
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风机启动保护器	说明：一键启动，有效保护风机使用寿命。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
130	五金辅助配件（ A05029900-其他用具）	否	否	否	项	850	1	850
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	五金辅助配件	吊码、法兰、紧固件、密封玻璃胶等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
131	厨房设备（ A05029900-其他用具）	否	否	否	项	76,824.52	1	76,824.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	厨房设备	厨房设备工程招标控制价汇总表			
		货物样图如下所示：						

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 厨房设备

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		531657.6	
1	直接费			531657.6	
1.1	人工费				
1.2	材料费			531657.6	
1.2.1	其中: 工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润		20		
二	措施项目费	1+2+3			
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)			
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	11.5		
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	10		
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		26582.88	
四	税前造价	一+二+三		558240.48	
五	销项税额	四	9	50241.64	
单位工程建安造价		四+五		608482.12	

广联达科技股份有限公司

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
132	建筑工程(A05029900-其他用具)	否	否	否	项	155,192.99	1	155,192.99
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					

1	一般参数	建筑工程	详见预算清单
---	------	------	--------

货物样图如下所示：

E. 14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		101768.59	
1	直接费			85199.01	
1.1	人工费			37186.24	
1.2	材料费			41902.91	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			6109.86	
2	管理费		9.65	10218.76	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	6353.55	
二	措施项目费	1+2+3		34703.04	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		26317.12	
1.1	直接费			22403.32	
1.1.1	人工费			15321.24	
1.1.2	材料费			6343.28	
1.1.3	机械费			738.8	
1.2	管理费		9.65	2412.55	
1.3	利润		6	1500.03	
2	总价措施项目费	（按E. 20总价措施项目计价表计算）		204.94	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	8180.98	
3.1	其中安全生产费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	4306.47	
三	其他项目费	（按E. 23其他项目计价汇总表计算）		5907.26	
四	税前造价	一+二+三		142378.89	
五	销项税额	四	9	12814.1	
单位工程建安造价		四+五		155192.99	

广联达科技股份有限公司

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程 标段: 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 按三类土考虑 2. 挖土深度: 1.5m以内	m3	1.45	10.58	1662.81	
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 按5km考虑	m3	90.87	18.13	1647.47	
		砌筑工程						
1	010401005001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU3.5烧结页岩空心砖 2. 墙体类型: 土0以上 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0	m3	90.04	661.60	59570.46	
2	011601001001	砖砌体拆除	砖砌体拆除	m3	69.31	30.92	2143.07	
3	011605002001	立面块料拆除	墙砖拆除	m2	41.74	24.42	1019.29	
4	011605001001	平面块料拆除	地砖拆除	m2	199.97	13.49	2697.60	
5	011604002001	立面抹灰层拆除	室内立面装饰面拆除	m2	473.55	8.87	4200.39	
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	天棚吊顶拆除	m2	199.97	5.69	1137.83	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6	t	0.997	6508.53	6489.00	
本页小计							78920.45	

注: 1. 本表工程量清单项目综合消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010505002001	无梁板	砼: C30	m3	0.32	526.16	168.37	
3	010506001001	直形楼梯	砼: C30	m3	0.46	159.61	73.42	
4	010507007001	隔油池	砼: C30	m3	1.45	902.24	1308.25	
		金属结构工程					21298.10	
1	010606008001	楼梯	1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 单幅质量: 图纸未注明厚度, 暂按8mm考虑	t	1.08	9316.49	10061.81	
2	011405001001	金属面油漆	1. 红丹防锈漆一遍 钢构(配)件	m2	40.5	5.94	240.57	
3	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 质量: 图纸未注明厚度, 详见设计说明	t	1.35	7262.07	9803.79	
4	011104003001	压型钢板楼地面	压型钢板YX-75-230-690	m2	15.92	74.87	1191.93	
	A1303	单价措施费					26317.12	
1	011701003001	里脚手架	1. 内墙砌筑脚手架	m2	248.59	5.18	1287.70	
2	011702001001	垫层	1. 复合模板钢支撑	m2	28.17	46.45	1308.50	
本页小计							25444.34	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程			标段:		第 3 页 共 3 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011702001002	基础	1. 复合模板钢支撑	m2	269	67.10	18049.90	
4	011702003001	构造柱	1. 复合模板钢支撑	m2	61.3	91.00	5578.30	
5	011702005001	基础梁	1. 复合模板钢支撑	m2	1.55	59.82	92.72	
本页小计							23720.92	
合 计							128085.71	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	56887.614	0.923	52507.27	人工系数:0.923;
2	01090100009	圆钢 Φ6	kg	1016.94	3.069	3120.99	
3	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	1126.17	3.225	3631.9	
4	01290100003	热轧钢板 综合	kg	1152.63	2.656	3061.39	
5	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	71.123	232.43	16531.12	
6	05030100002	杉木锯材	m3	1.521	1830	2783.43	
7	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	88.835	22.2	1972.14	
8	88010500001	其他材料费	元	2089.197	1	2089.2	
9	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	20.259	517.7	10488.08	
10	JX001	其他机械费	元	34.02	1	34.02	
11	J12-9	组合烘箱 小	台班	1.726	131.55	227.06	
12	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 0.6 大	台班	0.004	1440.49	5.76	
13	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.589	2992.19	1762.4	
14	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.31	931.86	288.88	
15	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.211	1402.75	295.98	
16	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大	台班	0.016	1519.31	24.31	
17	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.918	573.06	526.07	
18	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.203	843.49	171.23	
19	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.5	824.8	1237.2	
20	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.324	70.15	22.73	
21	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.063	506.22	31.89	
22	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.923	480.59	443.58	
23	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.026	222.81	451.41	
24	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	0.004	25.29	0.1	
25	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.239	42.63	10.19	
26	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.227	27.53	6.25	
27	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.16	46.51	7.44	
28	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.268	32.32	8.66	
29	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.049	355.63	17.43	
本页小计			元			101758.11	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大	台班	0.027	767.09	20.71	
31	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.219	278.76	61.05	
32	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.219	226.61	49.63	
33	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.189	146.94	27.77	
34	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.267	92.04	24.57	
35	J9-34	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 250 小	台班	0.398	65.49	26.07	
36	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小	台班	0.267	131.37	35.08	
37	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	8.06	128.11	1032.57	
	本页小计		元			1277.45	
	合计		元			103035.56	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
133	装饰工程(A05029900-其他用具)	否	否	否	项	236,274.83	1	236,274.83
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

1	一般参数	装饰工程	详见预算清单
---	------	------	--------

货物样图如下所示：

E. 14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		198790.68	
1	直接费			170522.52	
1.1	人工费			67911.96	
1.2	材料费			100858.4	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1752.16	
2	管理费		6.8	17429.24	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	10836.91	
二	措施项目费	1+2+3		6802.13	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E. 20总价措施项目计价表计算）		318.07	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	6484.06	
3.1	其中安全生产费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	5942.22	
三	其他项目费	（按E. 23其他项目计价汇总表计算）		11173.09	
四	税前造价	一+二+三		216765.9	
五	销项税额	四	9	19508.93	
单位工程建安造价		四+五		236274.83	

广联达科技股份有限公司

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
							198790.68	
1	011302001002	吊项天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 600×600, 含收边线 3.面层材料品种、规格:方形铝扣板 600×600 4.参考图集:15ZJ001棚17 铝合金方形板吊项	m2	233.36	176.88	41276.72	
2	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆S M15.0 2.基层类型:混凝土或硬基层上	m2	324	30.89	10008.36	
3	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚预拌砂浆DP M20.0 3.素水泥浆遍数:一遍	m2	393	23.97	9420.21	
4	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:不分墙体材质 2.安装方式:预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 3.面层材料品种、规格、颜色:仿古墙面砖 600×600 4.缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝	m2	493.25	119.61	58997.63	
本页小计							119702.92	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010801002001	木门	1. 门规格、型号:成品单扇套装平开木门 2. 门代号及洞口尺寸:M1(800×2100) 3. 其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容	樘	6	1168.99	7013.94	
6	010801002007	木门	1. 门规格、型号:成品双扇套装平开木门 2. 门代号及洞口尺寸:1500×2100 3. 其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容	樘	4	2107.12	8428.48	
7	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗规格、型号:成品铝合金平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C1(1500×600) 3. 框、扇材质:60系列铝合金型材 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 5. 其他:含制作、安装、窗锁、五金、窗套等全部工作内容	m2	18	363.15	6536.70	
8	010808004005	哑口包门套	1. 洞口尺寸:1500×2400 2. 门套展开宽度:300mm 3. 基层材料种类:18厚细木工板 4. 面层材料品种、规格:1.5mm不锈钢门套	m2	9.6	545.76	5239.30	
本页小计							27218.42	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011102003016	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 10 厚防滑地砖 300×300 铺实拍平 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20 厚预制砂浆垫层 M15.0 3. 素水泥浆遍数: 一遍 4. 参考图集: 15ZJ001 地 201/楼 201 陶 瓷地砖楼地面	m2	324	144.94	46960.56	
10	011201001016	地沟抹灰	1. 墙体类型: 地沟 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20 厚预制砂浆垫层 M20.0 3. 素水泥浆遍数: 一遍	m2	100.01	37.54	3754.38	
11	010512008001	管子	1. 不锈钢水管子	m2	14.43	80.00	1154.40	
	A1303	单价措施费						
本页小计							51869.34	
合 计							198790.68	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	73577.405	0.923	67911.94	人工系数:0.923;
2	03210900015	铁件 综合	kg	396.712	6.555	2600.45	
3	07010100008#1	墙面仿古砖 600*600	m2	512.98	28.13	14430.13	
4	07050299002#1	防滑地砖 600*600	m2	332.1	56.25	18680.63	
5	09050899005	铝质天花(铝扣板) 600*600 综合 压边线铝扣板 厚度(mm):0.8mm	m2	238.027	66	15709.78	
6	11010200002#1	单扇套装平开木门	樘	6	800	4800	
7	11010200003	双扇套装平开实木门	樘	4	1500	6000	
8	11090100003	铝合金平开窗 不含玻璃	m2	18	207	3726	
9	88010500001	其他材料费	元	3125.168	1	3125.17	
10	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	13.09	548.67	7182.09	
11	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	16.191	548.67	8883.52	
12	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	4.821	222.81	1074.17	
13	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	12.291	48.14	591.69	
14	J7-124	电锤 520W 小	台班	4.793	8.51	40.79	
15	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.497	92.04	45.74	
	本页小计		元			154802.10	
	合计		元			154802.10	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	项	127,850.09	1	127,850.09
134	安装工程（A05029900-其他用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

1	一般参数	安装工程	详见预算清单
---	------	------	--------

货物样图如下所示：

E. 14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		107761.71	
1	直接费			92768.19	
1.1	人工费			26518.3	
1.2	材料费			65703.12	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			546.77	
2	管理费		32.16	9239.92	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	5746.31	
二	措施项目费	1+2+3		3476.43	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	（按E. 20总价措施项目计价表计算）		172.42	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	3304.01	
3.1	其中安全生产费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	2873.05	
三	其他项目费	（按E. 23其他项目计价汇总表计算）		6055.52	
四	税前造价	一+二+三		117293.66	
五	销项税额	四	9	10556.43	
单位工程建安造价		四+五		127850.09	

广联达科技股份有限公司

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段: 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		电气工程					79733.35	
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 动力配电箱 2. 安装方式: 附墙安装	台	1	3945.13	3945.13	
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 安装方式: 附墙安装	台	1	2047.41	2047.41	
3	031302007003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJV-5x6 3. 敷设方式及部位: 综合考虑	m	20	33.11	662.20	
4	030411003001	桥架	1. 名称: 电力桥架 2. 型号、规格: 100 3. 敷设方式及部位: 综合考虑	m	95	96.53	9170.35	
5	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJV-5x95 3. 敷设方式及部位: 综合考虑	m	85	166.26	14132.10	
6	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号、规格: 35mm ² 及其以下 3. 材质、类型: 干包式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级 (kV): 1kV以下	个	14	156.20	2186.80	
7	030411004001	配线	1. 名称: 照明线路 2. 型号、规格: WDZB-BYJ-2.5 3. 配线形式: 管内穿线	m	1495	3.48	5202.60	
本页小计							37346.59	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030411004001	配线	1. 名称: 动力线路 2. 型号、规格: WDZB-BYJ-4 3. 配线形式: 管内穿线	m	650	4.56	2964.00	
9	030411004001	配线	1. 名称: 动力线路 2. 型号、规格: WDZB-BYJ-6 3. 配线形式: 管内穿线	m	480	6.67	3201.60	
10	030411004001	配线	1. 名称: 动力线路 2. 型号、规格: WDZB-BYJ-10 3. 配线形式: 管内穿线	m	260	10.38	2698.80	
11	030411004001	配线	1. 名称: 应急照明线路 2. 型号、规格: WDZBN-RVS-3x2.5 3. 配线形式: 管内穿线	m	78.9	9.03	712.47	
12	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 型号、规格: DN65 4. 配置形式: 暗配	m	7	45.33	317.31	
13	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 型号、规格: DN32 4. 配置形式: 暗配	m	185	23.49	4345.65	
本页小计							14239.83	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 型号、规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	525	15.39	8079.75	
15	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 型号、规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	350	19.61	6863.50	
16	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86底盒 4. 安装形式: 暗装	个	45	8.09	364.05	
17	030411006001	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86底盒 4. 安装形式: 暗装	个	59	8.05	474.95	
18	030404035004	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 10A 5孔 3. 安装方式: 暗装	个	96	26.80	2572.80	
19	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联开关 2. 规格: 10A 220V 3. 安装方式: 暗装	个	9	21.00	189.00	
本页小计							18544.05	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 10A 220V 3. 安装方式: 暗装	个	2	23.21	46.42	
21	030404034007	照明开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 规格: 10A 220V 3. 安装方式: 暗装	个	3	22.13	66.39	
22	030412005008	LED平板灯	1. 名称: 吸顶式、嵌入式LED平板灯 2. 规格、型号及参数: 600*600 3. 安装形式: 吸顶式、嵌入式	套	67	117.54	7875.18	
23	030412001005	吸顶灯	1. 名称: 长消毒灯 2. 规格、型号及参数: 600长 3. 类型: 吸顶式	套	2	145.57	291.14	
24	030412004001	疏散指示灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 规格、型号及参数: (带蓄电池 持续工作时间≥30min) 3. 安装形式: 墙壁式	套	7	70.11	490.77	
25	030412004001	应急照明灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 规格、型号及参数: (带蓄电池 持续工作时间≥30min) 3. 安装形式: 墙壁式	套	5	74.46	372.30	
本页小计							9142.20	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030412004001	安全出口灯	1.名称:安全出口灯 2.规格:型号及参数:(带蓄电池 持续工作时间≥30min) 3.安装形式:嵌入式	套	2	70.12	140.24	
27	030904001001	点型探测器	1.名称:烟感 2.类型:吊顶安装	个	4	80.11	320.44	
		弱电工程					11097.29	
1	030502001001	监控机柜	机柜、机架 1.名称:机柜 2.材质:冷轧钢板 3.规格:10U,高600×宽600×深600, 4.安装方式:壁挂式	台	1	946.98	946.98	
2	030501012002	交换机	1.名称:24口交换机 2.其它:本体调试	台	1	1800.00	1800.00	
3	030501003001	监控主机	控制设备 1.名称:监控管理主机 2.参数:CPU i5 2.66G以上,1G以上 独立显卡,千兆网卡(按设计调整)	台	1	3054.17	3054.17	
4	030507008001	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.参数:400万像素 3.其他:本体调试	台	9	402.31	3620.79	
本页小计							9882.62	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中, 暂估价
5	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 型号、规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	85	15.39	1308.15	
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 超六类网线 2. 敷设方式: 管/暗槽内综合考虑	m	85	4.32	367.20	
		给排水、消防水					16931.07	
1	031001006001	塑料管	1. 材质: PPR给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: 1.25MPa DN20 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7. 附配件: 含管件安装	m	98.8	31.22	3084.54	
2	031001006002	塑料管	1. 材质: PPR给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: 1.25MPa DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7. 附配件: 含管件安装	m	45	35.07	1578.15	
本页小计							6338.04	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031001006003	塑料管	1. 材质: PPR 给水 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: 1.25MPa DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7. 附件: 管件安装	m	35	41.14	1439.90	
4	031003000002	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹闸阀 2. 材质: 金属 3. 规格、压力等级: Z15W-16T-DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	36	42.71	1537.56	
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: PVC-U 排水 3. 介质: 水 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 胶粘连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 含灌水试验等 7. 附件: 管件安装	m	88	29.54	2599.52	
本页小计							5576.98	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: PVC-U排水管 3. 介质: 水 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 胶粘连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 含灌水试验等 7. 附件: 含管件安装	m	20	55.28	1105.60	
7	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质规格: 镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求: 热镀锌	m	93	46.11	4288.23	
8	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质规格: 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求: 热镀锌	m	15	44.11	661.65	
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: 铜质 下垂型 DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 装饰盘设计要求: 与吊顶颜色相符合	个	14	40.52	567.28	
本页小计							6622.76	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程			标段:		第 9 页 共 9 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	031003000001	闸阀	1. 类型: 螺纹闸阀 2. 材质: 金属 3. 规格: 压力等级Z15W-16T-DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	68.64	68.64	
	C0303	单价措施费						
本页小计							68.64	
合 计							107761.71	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	1100001	人工费	元	28730.451	0.923	26518.21	人工系数:0.923;
2	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	56.664	0.44	24.93	
3	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	136.68	0.34	46.47	
4	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15~20×3	个	160.895	0.22	35.4	
5	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	7.96	5.35	42.59	
6	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	11.689	12.43	145.29	
7	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	29.088	2.65	77.08	
8	18030400008	镀锌弯头(90°) DN25	个	8.064	3.08	24.84	
9	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	36.36	4.87	177.07	
10	18250300028	镀锌管箍 DN25	个	14.14	2.01	28.42	
11	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.4	64.87	25.95	
12	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	2.52	42.48	107.05	
13	28032100002①	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	54.076	1.073	58.02	
14	28032100003①	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	80.374	1.731	139.13	
15	29090100012	铜接线端子 DT-35mm ²	个	52.64	3.68	193.72	
16	17250499003①	PVC-U排水管 DN50	m	89.056	3.78	336.63	
17	17250499005①	PVC-U排水管 DN100	m	19	11.34	215.46	
18	17250999002①	PPR给水管 DN20	m	100.381	3.15	316.2	
19	17250999003①	PPR给水管 DN25	m	45.72	4.5	205.74	
20	17250999004①	PPR给水管 DN32	m	35.56	7.2	256.03	
21	18010199002①	镀锌玛钢管件 DN25	个	67.239	1.71	114.98	
22	18090399003①	PVC-U排水管件 DN50	个	60.72	2.286	138.81	
23	18090399005①	PVC-U排水管件 DN100	个	23.12	7.308	168.96	
24	18090599002①	PPR给水管件(综合) DN20	个	121.03	1.575	190.62	
25	18090599003①	PPR给水管件(综合) DN25	个	48.645	2.034	98.94	
26	18090599004①	PPR给水管件(综合) DN32	个	31.045	2.439	75.72	
本页小计			元			29762.26	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	19030199014@1	铜螺纹闸阀 Z15W-16T, DN20	个	36.36	16.209	589.36	
28	23210399001	消防自动喷淋头(下垂型) 型号: ZSTX-15/68℃公称直径DN(mm):15 动作温度(℃):68	只	14.14	5.31	75.08	
29	23390799004@1	烟感	只	4.04	33.3	134.53	
30	26010199005@1	单联单控开关	个	9.18	6	55.08	
31	30150499004@1	机柜 高1200×宽600×深600, 22U	台	1	796.812	796.81	
32	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母 DN32	个	22.866	0.459	10.5	
33	WJJ030102@2	镀锌锁紧螺母 DN65	个	0.865	1.269	1.1	
34	WJJ030102@4	镀锌锁紧螺母 DN20	个	75.396	0.243	18.32	
35	WJJ030102@5	镀锌锁紧螺母 DN25	个	43.26	0.387	16.74	
36	WJJ170102@1	镀锌钢管 DN32	m	190.55	8.802	1677.22	
37	WJJ170102@2	镀锌钢管 DN20	m	628.3	4.581	2878.24	
38	WJJ170102@3	镀锌钢管 DN25	m	360.5	6.957	2508	
39	WJJ170301@1	镀锌钢管 DN32	m	15.3	8.802	134.67	
40	WJJ170301@2	镀锌钢管 DN65	m	7.21	16.2	116.8	
41	WJJ181505@1	镀锌钢管接头零件 DN32	个	12.105	1.926	23.31	
42	WJJ181508@1	镀锌管接头 DN32	个	24.383	1.728	42.13	
43	WJJ181508@2	镀锌管接头 DN65	个	0.865	3.78	3.27	
44	WJJ181508@4	镀锌管接头 DN20	个	80.398	0.9	72.36	
45	WJJ181508@5	镀锌管接头 DN25	个	46.13	1.17	53.97	
46	WJJ190025@1	螺纹阀门 DN32	个	1.01	27	27.27	
47	WJJ252102@2	LED平板灯 600*600	个	67.67	72	4872.24	
48	WJJ252102@3	长消毒灯	个	2.02	108	218.16	
49	WJJ253525@1	疏散指示灯 (带蓄电池 持续时间≥30min)	套	7.07	42	296.94	
50	WJJ253525@2	应急照明灯 (带蓄电池 持续时间≥30min)	套	5.05	46.3	233.82	
51	WJJ253525@3	安全出口灯 (带蓄电池 持续时间≥30min)	套	2.02	42	84.84	
52	WJJ260501@3	双联单控开关	只	2.04	8	16.32	
53	WJJ260501@4	单联双控开关	只	3.06	7	21.42	
本页小计			元			14978.50	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
54	WJJ264103@1	五孔插座	套	97.92	10.8	1057.54	
55	WJJ280301@2	铜芯多股绝缘导线 WDZBN-RVS-3x2.5	m	85.212	7.02	598.19	
56	WJJ280302@2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-4	m	682.5	3.408	2325.96	
57	WJJ280302@3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-6	m	504	5.354	2698.42	
58	WJJ280302@4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-10	m	273	8.888	2426.42	
59	WJJ280304@1	绝缘导线 WDZB-BYJ-2.5	m	1734.2	2.168	3759.75	
60	WJJ281107@4	电力电缆 WDZB-YJV-5x6	m	20.2	22.887	462.32	
61	WJJ281107@5	电力电缆 5*90	m	85.85	145	12448.25	
62	WJJ282501@1	超六类网线	m	89.25	1.89	168.68	
63	WJJ290103@1	槽式桥架 钢制	m	95.475	65	6205.88	
64	WJJ290603@1	塑料护口(电管) DN32	个	22.866	0.27	6.17	
65	WJJ290603@2	塑料护口(电管) DN65	个	0.865	0.45	0.39	
66	WJJ290603@4	塑料护口(电管) DN20	个	75.396	0.09	6.79	
67	WJJ290603@5	塑料护口(电管) DN25	个	43.26	0.18	7.79	
68	WJJ291104	电缆终端盒	套	14.28	38.673	552.25	
69	WJJ291107	接线盒	个	106.08	1.71	181.4	
70	ZWJJ170301.3	镀锌钢管 DN25	m	94.86	12.402	1176.45	
71	补充主材001	监控摄像机	台	9	252	2268	
72	补充主材002	动力配电箱	台	1	3600	3600	
73	补充主材002@1	照明配电箱	台	1	1800	1800	
74	补充主材003	交换机	台	1	1462	1462	
75	补充主材04@1	监控管理主机 CPU I5 2.66G以上, 1G以上独立显卡, 千兆网卡	台	1	3000	3000	
76	JX002	电焊机(综合)	台班	0.023	75.63	1.74	
77	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.055	674.96	37.12	
78	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.162	460.46	74.59	
79	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.064	42.16	2.7	
80	J7-117@1	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.548	42.16	23.1	
本页小计			元			46351.90	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

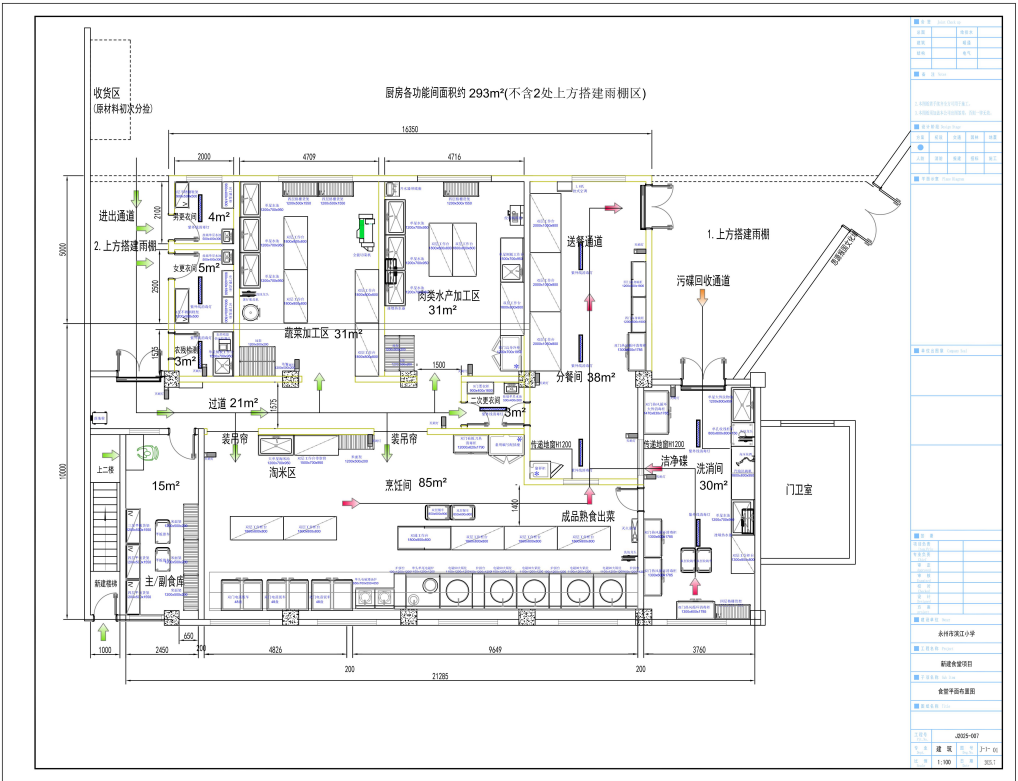
第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
81	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	0.255	29.58	7.54	
82	J7-40①	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	1.061	29.58	31.38	
83	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	0.021	24.94	0.52	
84	J7-77①	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	0.288	24.94	7.18	
85	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小	台班	0.342	68.7	23.5	
86	J8-2①	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.006	37.31	0.22	
87	J8-32①	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.046	23.91	1.1	
88	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	1.877	63.05	118.34	
89	J9-25①	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	3.879	40.91	158.69	
90	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.147	37.05	5.45	
91	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	5.35	4.22	22.58	
92	Y42-8	火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s	台班	0.08	3.97	0.32	
93	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	4.5	4.54	20.43	
94	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	1	9.43	9.43	
95	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	0.305	4.08	1.24	
		本页小计	元			407.92	
		合计	元			91500.58	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
135	图纸(A05029900-其他用具)	否	否	否	项	0	1	0
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	图纸	详见图纸
		货物样图如下所示： 			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
43	工程款燃气节能静音大锅灶（3C认证）	2	工程款燃气节能静音大锅灶（3C认证）	是	图片	具有3C认证证书。
44	工程款中餐燃气静音炒菜灶（3C认证）	2	工程款中餐燃气静音炒菜灶（3C认证）	是	图片	具有3C认证证书
45	工程款燃气双热蒸饭柜	3	工程款燃气双热蒸饭柜	是	图片	具有3C认证证书
46	工程款燃气平头炉（3C认证）	2	工程款燃气平头炉（3C认证）	是	图片	具有3C认证证书。

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	9门更衣柜	1	9门更衣柜	否	无	无
2	挂墙洗手池（脚踏）	1	挂墙洗手池（脚踏）	否	无	无
3	四层平板货架	1	四层平板货架	否	无	无
4	四层平板货架	1	四层平板货架	否	无	无
5	电子秤	1	电子秤	否	无	无
6	特制三层平板货架	1	特制三层平板货架	否	无	无
7	米面架	1	米面架	否	无	无
8	平板拖车	1	平板拖车	否	无	无
9	右星左案工作台	1	右星左案工作台	否	无	无
10	农药残毒快速检测	1	农药残毒快速检测	否	无	无
11	留样冰箱	1	留样冰箱	否	无	无
12	土豆脱皮机	1	土豆脱皮机	否	无	无
		2	土豆脱皮机	是	图片	▲4. 产品符合GB 4706.38-2008；（证明文件：需提供国家合法检测机构并对应检测能力的实验室出具的报告加盖投标单位公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）
13	大单星盆柜台	1	大单星盆柜台	否	无	无
		2	大单星盆柜台	是	图片	（证明文件：需提供国家合法检测机构并对应检测能力的实验室出具的报告加盖投标单位公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）。
14	右星左案工	1	右星左案工作台	否	无	无

	作台					
15	绞切两用机	1	绞切两用机	否	无	无
16	四层格栅货架	1	四层格栅货架	否	无	无
17	不锈钢地架	1	不锈钢地架	否	无	无
18	食品冷柜 (四门双温)	1	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
19	刀具毛巾砧板消毒柜	1	刀具毛巾砧板消毒柜	否	无	无
20	绞切两用机	1	绞切两用机	否	无	无
21	开水器连支撑架	1	开水器连支撑架	否	无	无
22	电热水器	1	电热水器	否	无	无
23	双层斩切工作柜台	1	双层斩切工作柜台	否	无	无
24	洗地龙头	1	洗地龙头	否	无	无
25	单孔残食台柜	1	单孔残食台柜	否	无	无
26	大单星盆柜台(洗碗)	1	大单星盆柜台(洗碗)	否	无	无
27	洗地龙头	1	洗地龙头	否	无	无
28	四层格栅货架	1	四层格栅货架	否	无	无
29	电热水器	1	电热水器	否	无	无
30	汽泡浸泡机	1	汽泡浸泡机	否	无	无
31	大单星盆柜	1	大单星盆柜台	否	无	无

	台					
32	层洁碟台	1	层洁碟台	否	无	无
33	四门高身保洁柜	1	四门高身保洁柜	否	无	无
34	双门热风循环消毒柜	1	双门热风循环消毒柜	否	无	无
		2	双门热风循环消毒柜	是	图片	(证明文件需提供具备对应检测能力的国家合法检测机构出具的报告加盖投标人公章佐证及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图)
35	双门热风循环大件消毒柜	1	双门热风循环大件消毒柜	否	无	无
36	筷子消毒车	1	筷子消毒车	否	无	无
37	双层收碗车	1	双层收碗车	否	无	无
38	花洒龙头	1	花洒龙头	否	无	无
39	双层工作台	1	双层工作台	否	无	无
40	双通工作台	1	双通工作台	否	无	无
		2	双通工作台	是	图片	(证明文件：需提供国家合法检测机构并对应检测能力的实验室出具的报告加盖投标单位公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图)。
41	炉间拼台	1	炉间拼台	否	无	无
42	炉间拼台	1	炉间拼台	否	无	无
43	工程款燃气节能静音大锅灶(3C认证)	1	工程款燃气节能静音大锅灶(3C认证)	否	无	无
44	工程款中餐燃气静音炒菜灶(3C认证)	1	工程款中餐燃气静音炒菜灶(3C认证)	否	无	无
45	工程款燃气双热蒸饭柜	1	工程款燃气双热蒸饭柜	否	无	无
		2	工程款燃	是	图片	(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件、证书复印件及全国认证认可

			气双热蒸饭柜			信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章)。
46	工程款燃气平头炉(3C认证)	1	工程款燃气平头炉(3C认证)	否	无	无
47	厨房设备灭火装置(双瓶)	1	厨房设备灭火装置(双瓶)	否	无	无
		2	厨房设备灭火装置(双瓶)	是	图片	证明文件:需提供国家合法检测机构并对应检测能力的实验室出具的报告加盖投标单位公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图)。
48	双层餐车	1	双层餐车	否	无	无
49	双层分餐工作台	1	双层分餐工作台	否	无	无
50	豪华冷热水龙头	1	豪华冷热水龙头	否	无	无
51	风幕机	1	风幕机	否	无	无
52	灭蝇灯	1	灭蝇灯	否	无	无
53	紫外线消毒灯	1	紫外线消毒灯	否	无	无
54	不锈钢隔渣池	1	不锈钢隔渣池	否	无	无
55	不锈钢挡鼠板	1	不锈钢挡鼠板	否	无	无
56	人工安装费	1	人工安装费	否	无	无
57	设备水电接驳	1	设备水电接驳	否	无	无
58	设备运输费	1	设备运输费	否	无	无
59	5斤水壳	1	5斤水壳	否	无	无
60	松木砧板	1	松木砧板	否	无	无
61	塑料砧板	1	塑料砧板50*8	否	无	无

	50*8					
62	炒勺	1	炒勺	否	无	无
63	大锅锹	1	大锅锹	否	无	无
64	钢柄漏壳	1	钢柄漏壳	否	无	无
65	密丝漏瓢	1	密丝漏瓢	否	无	无
66	长柄水瓢	1	长柄水瓢	否	无	无
67	不锈钢桶	1	不锈钢桶	否	无	无
68	40cm不锈钢盆	1	40cm不锈钢盆	否	无	无
69	50cm不锈钢盆	1	50cm不锈钢盆	否	无	无
70	70cm不锈钢盆	1	70cm不锈钢盆	否	无	无
71	A18号萝	1	A18号萝	否	无	无
72	067大密筛	1	067大密筛	否	无	无
73	337长方密筛	1	337长方密筛	否	无	无
74	B8号箱	1	B8号箱	否	无	无
75	C11号箱	1	C11号箱	否	无	无
76	金牌大师钢柄斩切刀	1	金牌大师钢柄斩切刀	否	无	无
77	2号不锈钢砍刀	1	2号不锈钢砍刀	否	无	无
78	片刀	1	片刀	否	无	无
79	不锈钢油缸	1	不锈钢油缸	否	无	无

80	不锈钢砧板围	1	不锈钢砧板围	否	无	无
81	四格刀架	1	四格刀架	否	无	无
82	18cm味盅	1	18cm味盅	否	无	无
83	大打皮刀	1	大打皮刀	否	无	无
84	调料匙	1	调料匙	否	无	无
85	20cm马斗	1	20cm马斗	否	无	无
86	磨刀石	1	磨刀石	否	无	无
87	瓜刨	1	瓜刨	否	无	无
88	留样盒	1	留样盒	否	无	无
89	刷把	1	刷把	否	无	无
90	厨剪	1	厨剪	否	无	无
91	垃圾桶（塑料）小 90	1	垃圾桶（塑料）小 90	否	无	无
92	垃圾桶（塑料）大 240	1	垃圾桶（塑料）大 240	否	无	无
93	圆管锅架	1	圆管锅架	否	无	无
94	分饭器	1	分饭器	否	无	无
95	3两打菜勺	1	3两打菜勺	否	无	无
96	双勾	1	双勾	否	无	无
97	木柄钢线厘	1	木柄钢线厘	否	无	无
98	不锈钢密封大四格餐盘	1	不锈钢密封大四格餐盘	否	无	无
99	双层汤碗	1	双层汤碗	否	无	无

100	不锈钢勺子	1	不锈钢勺子	否	无	无
101	不锈钢筷子	1	不锈钢筷子	否	无	无
102	保温箱	1	保温箱	否	无	无
103	过滤式抽油烟罩	1	过滤式抽油烟罩	否	无	无
104	防爆灯	1	防爆灯	否	无	无
105	不锈钢滤油网	1	不锈钢滤油网	否	无	无
106	不锈钢封墙板	1	不锈钢封墙板	否	无	无
107	不锈钢烟包	1	不锈钢烟包	否	无	无
108	不锈钢排烟箱	1	不锈钢排烟箱	否	无	无
109	不锈钢弯头、三通、变径	1	不锈钢弯头、三通、变径	否	无	无
110	风机、净化器变径	1	风机、净化器变径	否	无	无
111	防火阀	1	防火阀	否	无	无
112	双进风柜式离心通风机	1	双进风柜式离心通风机	否	无	无
		2	双进风柜式离心通风机	是	图片	5、双进风柜式离心通风机依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准，检验结果：样品非工作状态、温度：45℃±2℃、相对湿度：90%±3%、恢复时间：2h、持续时间为：≥680h。
		3	双进风柜式离心通风机	是	图片	（证明文件需提供具备对应检测能力的国家合法检测机构出具的报告加盖投标人公章佐证及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）
113	风柜电机	1	风柜电机	否	无	无
114	超低空油烟净化器	1	超低空油烟净化器	否	无	无
		2	超低空油烟净化器	是	图片	（证明文件需提供具备对应检测能力的国家合法检测机构出具的报告加盖投标人公章佐证及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）
		1	厨具、电	否	无	无

115	厨具、电器多功能控制器（带智能控制系统）		器多功能控制器（带智能控制系统）			
		2	厨具、电器多功能控制器（带智能控制系统）	是	图片	按上述要求提供相关证明材料
116	风柜、净化器底座	1	风柜、净化器底座	否	无	无
117	风柜减震系统	1	风柜减震系统	否	无	无
118	不锈钢风管内法兰	1	不锈钢风管内法兰	否	无	无
119	帆布软接	1	帆布软接	否	无	无
120	烟管穿墙开孔及修补费	1	烟管穿墙开孔及修补费	否	无	无
121	不锈钢接油盆	1	不锈钢接油盆	否	无	无
122	电缆线	1	电缆线	否	无	无
123	新风机	1	新风机	否	无	无
124	鲜风机支架	1	鲜风机支架	否	无	无
125	不锈钢三通/变径/弯头	1	不锈钢三通/变径/弯头	否	无	无
126	不锈钢鲜风管	1	不锈钢鲜风管	否	无	无
127	风管吊玛、支撑架	1	风管吊玛、支撑架	否	无	无
128	不锈钢鲜风咀	1	不锈钢鲜风咀	否	无	无

129	风机启动保护器	1	风机启动保护器	否	无	无
130	五金辅助配件	1	五金辅助配件	否	无	无
131	厨房设备	1	厨房设备	否	无	无
132	建筑工程	1	建筑工程	否	无	无
133	装饰工程	1	装饰工程	否	无	无
134	安装工程	1	安装工程	否	无	无
135	图纸	1	图纸	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	第一节 合同协议书 采购合同编号： 采购人（全称）：_（甲方） 供应商（全称）：_（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。 1. 项目信息 （1）采购项目名称： （2）政府采购计划编号： （3）项目内容： （4）是否分包：_。 （5）项目负责人：_。 （6）联系电话：_。 2. 合同金额

		(1) 合同金额小写： 大写： (2) 具体标的见附件。 (3) 合同定价方式： “ 固定总价 ” “ 固定单价 ” “ 成本补偿 ” “ 绩效激励 ” (4) 付款方式（按项目实际勾选填写）： “ 全额付款： <u>（应一次性支付全部合同款项）</u> “ 预付款： <u>（应明确预付款的支付比例和支付条件）</u> “ 分期付款： <u>（应按照季度分期支付合同款项）</u> “ 成本补偿： <u>（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）</u> “ 绩效激励： <u>（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）</u> 3. 合同履行 (1) 起始日期： <u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日，完成日期： <u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日。总日历天数： <u> </u>天。 (2) 地点： (3) 方式： (4) 履约担保： <u>履约担保的金额、形式和期限要求。</u> (5) 质量保证金： <u>质量保证金的金额、形式和期限要求。</u> 4. 合同验收 (1) 验收主体： <u> </u>。 (2) 验收方式： <u> </u>。 (3) 验收标准： <u> </u>。 5. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 (2) 本合同协议书 (3) 成交通知书 (4) 响应文件
--	--	--

- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自_生效。

7. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

账 号：

（此合同协议仅作参考，具体以双方签订为准。）

第二节 政府采购合同

合同通用条款省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同

格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本。

第三节 政府采购合同专用条款

（其他未定事宜由甲乙双方共同协商确定）

2	施工组织设计	技术	投标人结合本项目实际情况，提供的施工方案与技术措施至少包含以下内容：①施工现场生产准备；②施工物质条件准备；③工程资金管理准备；安全措施准备；④消防保卫方案；⑤施工临时用水用电方案等）方案内容满足本项目采购需求且内容详细、科学合理、可行性强的计10分；每缺少一项内容扣2分；每有一处存在一定缺陷的扣0.5分，扣完为止。
3	蒸饭柜	商务	所投所投双门蒸饭车用发泡材料依据GB/T 16172-2007《建筑材料热释放速率试验方法》、GB/T 8333-2022《塑料硬质 泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法》符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级标准要求（要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分）。
4	蒸饭柜	商务	所投蒸饭柜产品制造商具有有效期内产品责任险，其中包含事故赔偿、人身伤亡赔偿、事故财产损失赔偿。责任保险单赔偿累计金额 ≥ 8000 万元的计5分， $8000\text{万元} > \text{赔偿累计金额} \geq 5000$ 万元的计3分， $5000\text{万元} > \text{赔偿累计金额} \geq 3000$ 万元的计1分，否则不计分。（要求提供保险证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不计分）
5	洗地龙头	商务	所投洗地龙头产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运；对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏；给器具供水水压不低于1.2MPa，持续不低于5min，所有部件不出现泄露；（要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分）
6	类似业绩	商务	投标人提供自投标截止前起近三年（以合同签订时间为准）以来的类似业绩，每提供一个计3分，最多计6分。（要求提供中标/成交通知书或合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分）。
7	售后服务方案	商务	根据投标人所提供的售后服务方案进行综合评价，包括但不限于如下内容：①到达故障现场时间及故障出现解决方案；②定期维修及备品备件提供；③专业售后人员配置（售后实施人员达5人以上，提供售后服务实施人员名单，身份证复印件及联系方式，并承诺人员更换时及时补充并告知采购人）； 方案内容满足本项目采购需求且内容详细、科学合理、可行性强的计9分；每缺少一项内容扣3分；每有一处存在一定缺陷的扣1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或对采购需求理解缺位混乱；⑤或描述的内容混乱，重点不突出；⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误。
8	采购需求	财务	采购需求 一、项目概况

		项目名称：永州市冷水滩区滨江小学食堂操作间改造工程 项目预算：1127800.03元 项目背景：本项目为永州市冷水滩区滨江小学食堂操作间改造工程的设备采购与配套安装，建成后为学生、教职工提供餐饮服务。 商务要求 一、安装调试 1、设备安装调试要求 1.1设备安装调试必须按照国家质量技术标准和设计图纸执行。 1.2项目安装施工及验收所需的所有材料均由供应商免费提供。 1.3供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。 1.4项目完成后，供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。 1.5安装位置与空间要求:根据不同设备的尺寸和功能,选择合适的安装位置,确保设备安装后能顺利使用设备安装坐标位置的划定应该精准明确，必要时应该保留伸缩通道。 1.6安装设备必须符合安全标准，如防火和防爆等要求，设备与导电体之间必须隔离应当选择具有安全保护功能的设备，并在使用前检查设备的安全性能。 1.7在安装设备前，应该确认管道的位置，如水管、下水管等,并根据不同设备的功能，选择不同规格型号的管材进行连接。 1.8电源供应必须安全规范，设备电源线安装必须符合国家技术质量规范标准,具体规格型号须与设备使用的功率和电流相符合，确保设备正常运转用电功率大的设备须从电源箱接
--	--	---

		驳电源，用电功率小的设备从墙面插孔处接驳电源，接驳电源所需材料由供应商承担。 1.9在施工现场，需按有关规定保护现有的墙壁和地面,杜绝施工造成墙身和地面损坏，减少安装设备的噪声和振动。 1.10中标人须加强施工组织管理，拟派相应安装人员完成本项目厨具设施设备安装（如：电工、焊工、高空作业人员、燃气燃烧器具安装人员等），所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗，不得出现人身安全事故，应对现场安装施工人员购置安全保险。 二、质量保证 1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 2、整体项目质保期2年，超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为该投标人投标报价中已包含此部分费用，采购人不再另行支付。 3、质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求上门服务时，采购人不再另行支付费用，投标人在投标报价中应考虑此部分费用。 4、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责更换或维修，采购人不再支付任何费用。 5、质保期满后，当采购人维护或维修设备及系统所需的零配件，投标人应及时优惠供应，并派专业人士进行维护或维修。 三、项目实施要求 1、质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标供应商收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。
--	--	---

			2、本项目投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）及材料购置，以及产品运输、保险、保管、产品安装调试、试运行测试并通过验收（如需通过相关部门出具验收合格报告的由中标方负责）、培训、质保期免费保修维护等所有人工、机械、管理、财务等所有费用。并采取措施确保文明施工、人身及财产安全，所有施工过程中发生的安全事故均由施工方负责，此部分费用应包含在投标报价中。 3、所有设备正常工作应用的软、硬件，及测试用耗材均由中标供应商自负。 4、投标人在投标前，需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 5、响应时间：中标人收到采购人停电紧急通知后，要求在1小时内抵达现场并处理。 6、施工材料运输、保管及保险。 6.1、中标人负责施工材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 6.2、中标人负责施工材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。 6.3、中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。 7、施工要求：中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。 8、验收要求：符合国家现行工程施工质量验收规范及标准，达到合格工程。 9、质量保证：符合《工程施工质量验收规范》要求，达到合格工程标准。 10、保修：必须按国务院（2000）年279号，建设部（2000）年80号令保修。 11、投标人的最后报价应是完成本招标文件中所规定工程量的所有费用，包含成本、利润、税金、安全防护文明施工措施费等所有费用，不得以任何理由重复或增加任何费用。 四、验收标准
--	--	--	--

		1、验收方式： 1.1、验收所需的所有材料均由供应商免费提供，验收费用由中标人支付。采购人和中标人应在合同中约定履约验收方案，履约验收方案要明确履约验收的主体、组织方式、时间或条件、验收方式、程序、内容、验收标准、与履约验收挂钩的违约责任与资金支付条件、争议处理、验收费用支付、采购人及中标人各自权利义务等事项。 1.2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。 1.3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。 1.4、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给招标人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，招标人可终止合同，另行按规定选择其他中标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。 六、其他要求 1、交货时间：签订合同后45日内完工，并安装调试交付使用。 2、付款人：永州市冷水滩区滨江小学。 3、付款方式：签订采购合同时约定。 本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，考虑所有服务内容及要求，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责提供，采购人不再支付任何费用。 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	财务	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）
2	主观分	技术分	10	否	无	【施工组织设计】的评分规则：投标人结合本项目实际情况，提供的施工方案与技术方案至少包含以下内容：①施工现场生产准备；②施工物质条件准备；③工程资金管理准备；安全措施准备；④消防保卫方案；⑤施工临时用水用电方案等）方案内容满足本项目采购需求且内容详细、科学合理、可行性强的计10分；每缺少一项内容扣2分；每有一处存在一定缺陷的扣0.5分，扣完为止。？
3	客观分	商务分	5	是	图片	【蒸饭柜】的评分规则：所投所投双门蒸饭车用发泡材料依据GB/T 16172-2007《建筑材料热释放速率试验方法》、GB/T 8333-2022《塑料硬质 泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法》符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级标准要求（要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分）。 【蒸饭柜】的上传证明材料要求：按上述提供
4	客观分	商务分	5	是	图片	【蒸饭柜】的评分规则：所投蒸饭柜产品制造商具有有效期内产品责任险，其中包含事故赔偿、人身伤亡赔偿、事故财产损失赔偿。责任保险单赔偿累计金额≥8000万元的计5分，8000万元>赔偿累计金额≥5000万元的计3分，5000万元>赔偿累计金额≥3000万元的计1分，否则不计分。（要求提供保险证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不计分） 【蒸饭柜】的上传证明材料要求：按上述提供
5	客观分	商务分	5	是	图片	【洗地龙头】的评分规则：所投洗地龙头产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运；对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏；给器具供水水压不低于1.2MPa,持续不低于5min，所有部件不出现泄露；（要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分）

						【洗地龙头】的上传证明材料要求：按上述提供
6	客观分	商务分	6	是	图片	【类似 业绩】的评分规则：投标人提供自投标截止前起近三年（以合同签订时间为准）以来的类似业绩，每提供一个计3分，最多计6分。（要求提供中标/成交通知书或合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分）。 【类似 业绩】的上传证明材料要求：按上述提供
7	主观分	商务分	9	否	无	【售后服务方案】的评分规则：根据投标人所提供的售后服务方案进行综合评价，包括但不限于如下内容：①到达故障现场时间及故障出现解决方案；②定期维修及备品备件提供；③专业售后人员配置（售后实施人员达5人以上，提供售后服务实施人员名单，身份证复印件及联系方式，并承诺人员更换时及时补充并告知采购人）；方案内容满足本项目采购需求且内容详细、科学合理、可行性强的计9分；每缺少一项内容扣3分；每有一处存在一定缺陷的扣1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或对采购需求理解缺位混乱；⑤或描述的内容混乱，重点不突出；⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误。
8	/	偏离分	10	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣10分
9	/	偏离分	20	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣2分，最多扣20分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。